

प्रेषक:-

पत्र संख्या- 6

दिनांक 17.06.2020

अग्निशमन पदाधिकारी,
ह0 बाँका,

सेवा में,

Chamun Shakti Saraswati Vidya Mandir
Jagat Pur Banka, Bihar.

विषय:- आपके अधिष्ठान में रखे गये अग्निशामक यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।


महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके अधिष्ठान में रखे जाने वाले अग्निशमन यंत्रों की जाँच अग्निशामालय ह0 बाँका में आपके द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर जाँच की गयी ये सभी उपर्युक्त एवं सक्रिय पाये गये।

1. A B C FIRE Extinguisher - 2 Kg - TWO (02) 4 Kg - Four (4) PC
Water CO2 - 9 Litres - (2) Two PC.
2. CO2 Type - 2 Kg - TWO (02) K D C F 5" (2) TWO PC
3. Fire BUCKET (बाल्टी) - Mechanical Foam - 1.5 - 10204 (9) Litres (one) PC.
(4) Four PC
4. साधारण कम्बल - (5) Five PC

यह प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दिया जाता है कि समय - समय पर उन उपकरणों की भली-भाँति संधारण करते रहेंगे तथा जाँच की तिथि 17.06.20 से 16.06.21 दिनांक अगले एक वर्ष तक के लिए यह प्रमाण-पत्र मान्य होगा। पुन इसकी जाँच करा लेंगे। कभी भी किसी भी समय औचक निरीक्षण के समय यंत्रों वे रख रखाव में कमी पाये जाने पर इसे रद्द कर दिया जायेगा।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


सांचव
चमन शक्ति सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर (बाँका)


प्रधानाचार्य
अग्निशमन पदाधिकारी
ह0 बाँका

विश्वासभाजन
01/06/2020
अग्निशमन पदाधिकारी
ह0 बाँका

FIRE SAFETY CERTIFICATE**Under Active Fire Protection**

By Trimurti Fire Enterprises, Adampur, Bhagalpur, 9430912240, 9771555399

Qualified Fire Professional according to I.S.2190:1992, Clause 11.2 approved fire safety provider by D.M.A. Commissioner and Fire Department, Bhagalpur.

Annex 13 Clause 5.3 Occupancies I.S. 1641:1998

L.H. ✗	O.H. ✓	H.H. ✗	S.H. ✗
--------	--------	--------	--------

This is to certify that the following fire extinguishers have been refilled & checked the other Fire equipment. Details are given as below:-

- (A) (i) DCP 10 kg. - I.S. 11833 Fire Extinguisher ✗ Pcs.
(ii) DCP 05 kg. - I.S. 11833 Fire Extinguisher Two (02) Pcs.
(iii) DCP 02 kg. - I.S. 11833 Fire Extinguisher ✗ Pcs.
- (B) Mechanical Foam I.S. 10204 (09 Litres) one (01) Pcs.
- (C) Water Co₂ I.S. 940 (09 Litres) Two (02) Pcs.
- (D) (i) ABC 02 kg. 15683 Fire Extinguisher Two (02) Pcs.
(ii) ABC 04 kg. 15683 Fire Extinguisher four (04) Pcs.
(iii) ABC 06 kg. 15683 Fire Extinguisher ✗ Pcs.
(iv) ABC 09 kg. 15683 Fire Extinguisher ✗ Pcs.
- (E) (i) Co₂ 4.5 kg. I.S.15683 Fire Extinguisher ✗ Pcs.
(ii) Co₂ 02 kg. I.S.15683 Fire Extinguisher Two (02) Pcs.
- (F) Automatic Smoke Detector ✗ Pcs.
- (G) Fire Manual System (Electrical Siren) ✗ Pcs.
- (H) (i) Down Coma System ✗ Pcs.
(ii) Coma Down System ✗ Pcs.

This certificate is valid from 01/06/2020 to 31/05/2021. After one year kindly check your fire extinguisher & other fire equipment according to I.S. 1641:1989 (Annex B clause 5.3)

Instructions

1. Check and wash the Fire Extinguisher & other Fire Equipment in each three month or monthly as possible. (Under before the Fire precautions).
2. Process of control the fire event: (During the Fire)
Step 1: Operate the BC Class of Fire Extinguisher.
Step 2: Switch off the Electric Main Panel.
Step 3: Use the water, sand or other water expelling equipment like Hydrant or down coma system.
3. In case of short circuit do not use water. (Use water after switch off the Electric Switch)
4. Refill the empty fire extinguisher.(After the Fire)
5. Install the fire extinguisher in located suitable places.
6. Make a fire safety committee of experts who know very well how to operate the fire safety equipments during the fire event and every staff should know where are the electrical main switch and how to on and off them.

Copy to :-

सचिव Chaman Sah Saraswati vidya Mandir

जगतपुर, Banka. प्रधानाचार्य चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर

जगतपुर. (बांका)

Bihar.



367

दि 20/2/2020

कायालय, फायर स्टेशन, बाँका

प्रेषक

जिला अधिष्ठान अग्निशामक पदाधिकारी
बाँका।

प्रेष्य में

सर्व श्री त्रिमूर्ति फायर इन्टरप्राइजेज

प्रो० - शंभु कुमार सिंह, गौतम सी० एम० एस० हाई स्कूल कैंपस, आदमपुर
भागलपुर।

मो० नं० - 9430912240, 9771555396

विषय :-


अग्निशामक यंत्रों / उपकरणों की आपूर्ति, रिफिलिंग एवं हाइड्रोलिक प्रेसर
टेस्टिंग, कार्यों की कुशलता का अनुमोदन।

महाशय,


उपरोक्त विषयक यंत्र एवं उपकरण (यथा - अग्निशामक यंत्र, फायर
एलार्म, स्मोक डिटेक्टर, फायर बौकेट, स्टीरम पम्प) की आपूर्ति, रिफिलिंग,
हाइड्रोलिक प्रेसर टेस्टिंग आदि का कार्य काफी संतोषजनक है। इन्हें उक्त
कार्यों की विशेष जानकारी है। मेरे विभिन्न प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के क्रम
में जहाँ भी आपके यंत्र उपकरण पाया है, वे उपयुक्त सही एवं सक्रिय पाये
गये हैं।

अतः आपको उपरोक्त कार्यों के संपादन हेतु अनुमोदित किया जाता है।
यह अनुमोदन अगले आदेश तक वैध समझा जायेगा।

विश्वासभाजन




जिला अधिष्ठान अग्निशामक पदाधिकारी
प्रभारी अग्निशामक पदाधिकारी
बाँका।



साधेव

चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर (बाँका)



प्रधानाचार्य
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर, बाँका

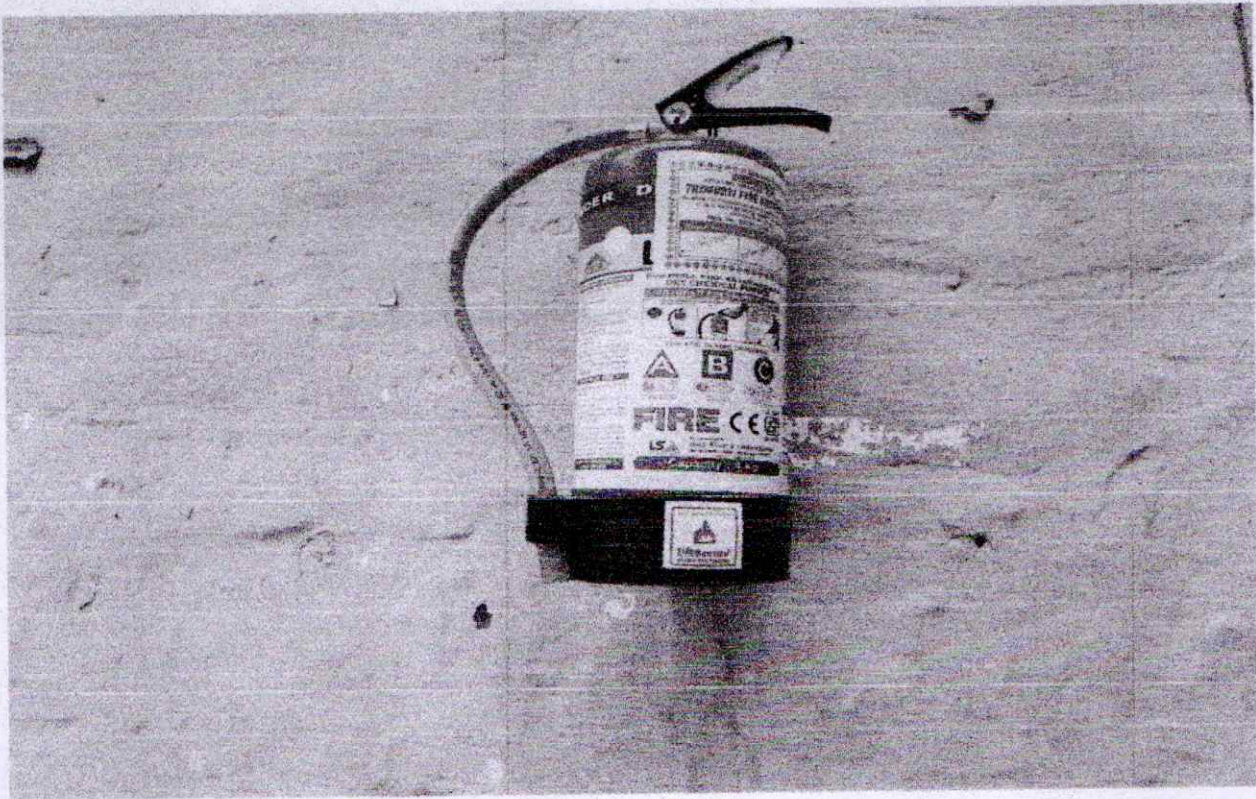

Handwritten signature in green ink.

सांचेत
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर (बांका)

Handwritten signature in green ink.
प्रधानाचार्य
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर, बांका

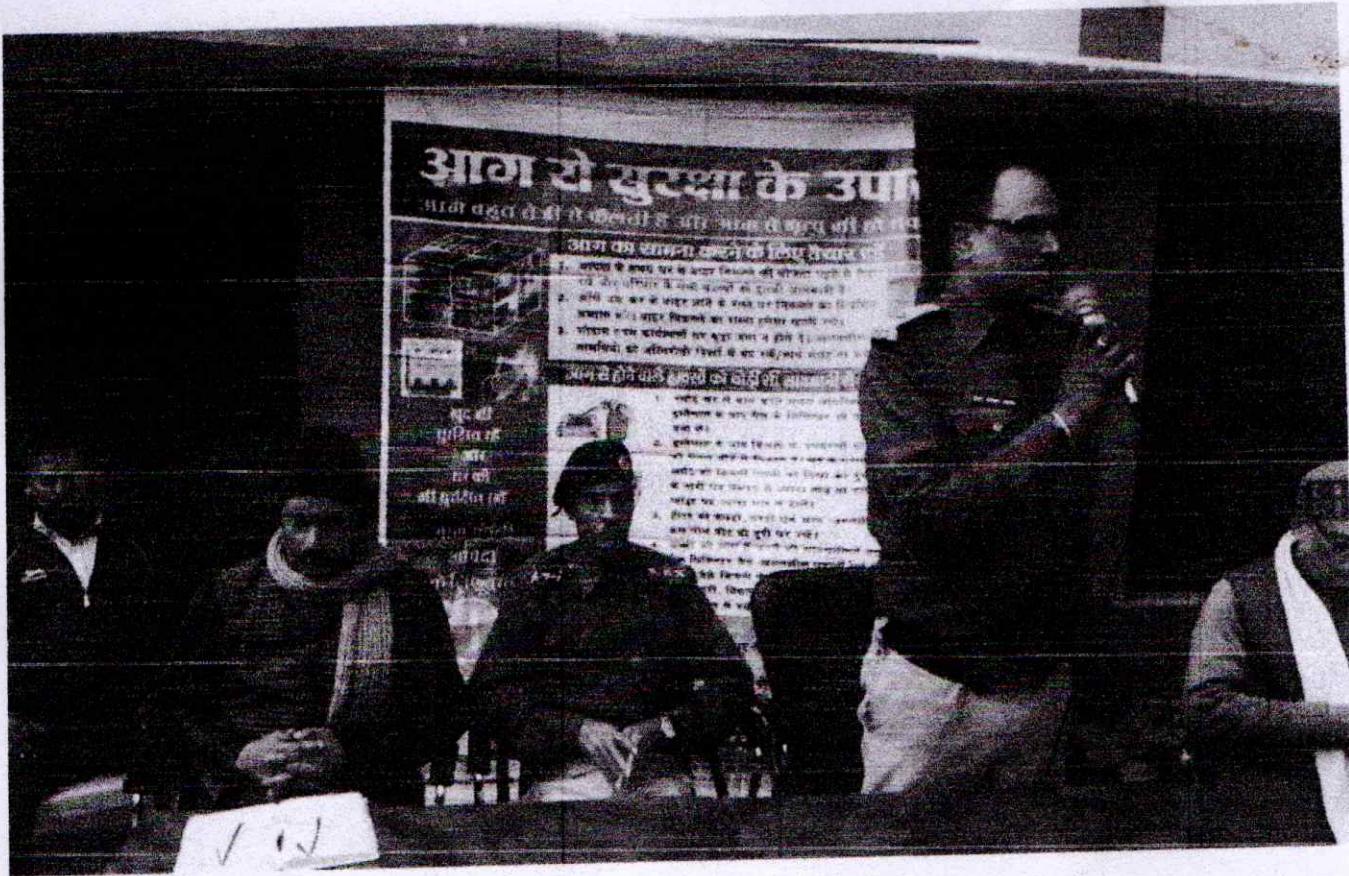

[Handwritten signature]

सांचेव
 चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
 जगतपुर (बांका)

[Handwritten signature]
 प्रधानाचार्य
 चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
 जगतपुर, बांका